

E شغغي E آ مد ا ` أ غي E

آ U Є

E

E شح

35kV

90 ,

250 , 5

70 ,

160 ,

150 , 5

1

2

3

4

5 1 6

6


7

1

2

3 T

4

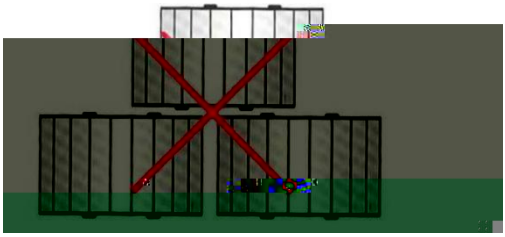


1








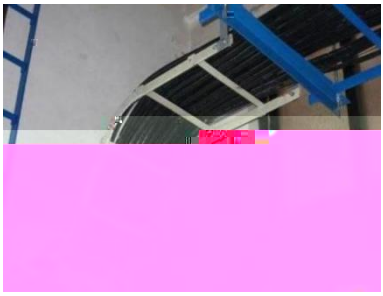



2

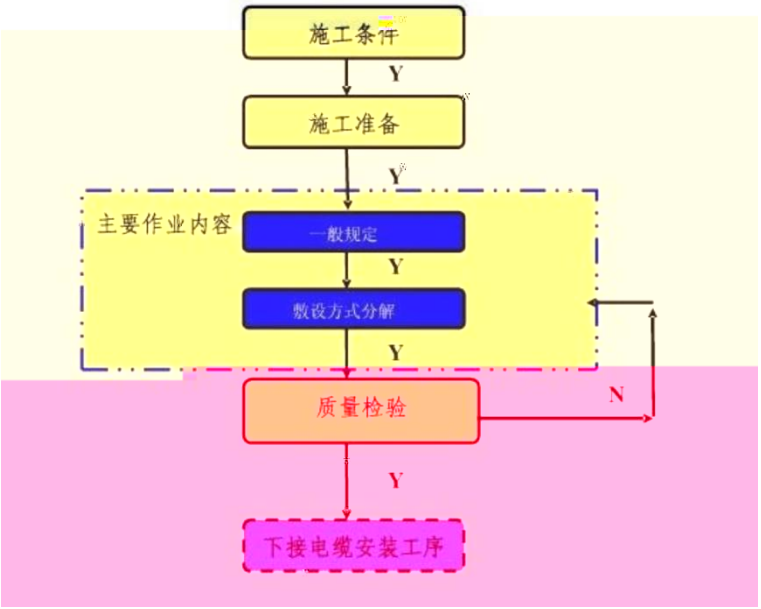

3

1

2

3)

4)

5)

6)

4

1)



2

3

-20

0 0

4

5-10

72 25 24-36

+5

1 0

5)

6)

7)













8)

10%

1.5


100mm

9)

5mm


5

1)

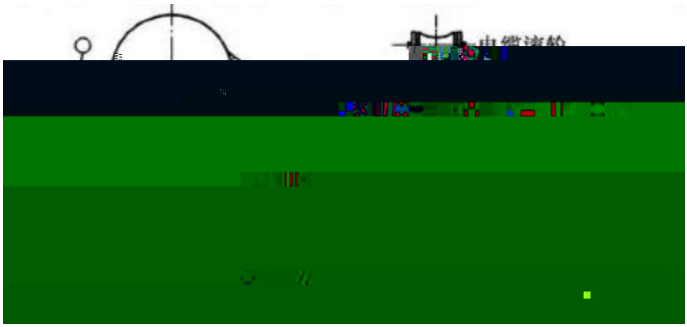





2)

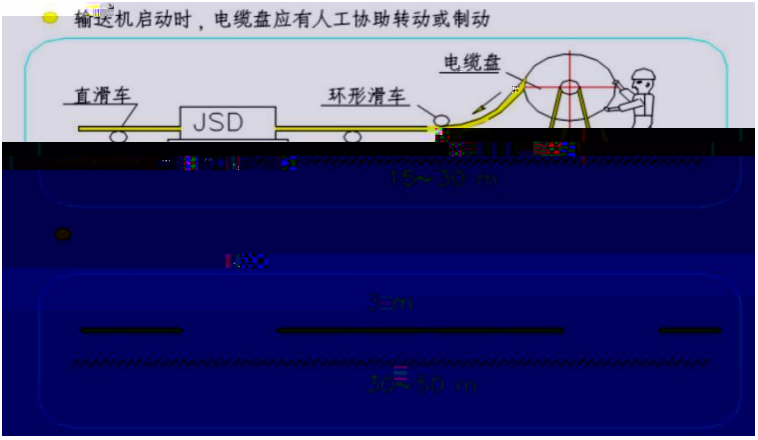


3)

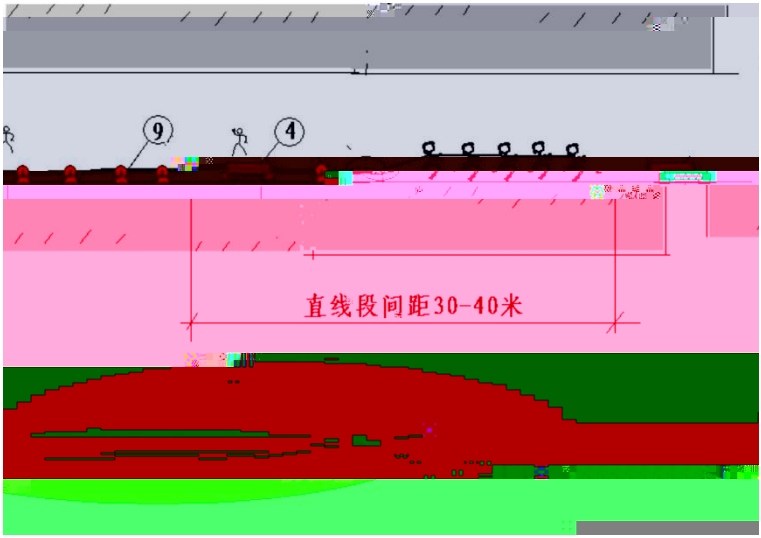
9
4
直线段间距30-40米


4)

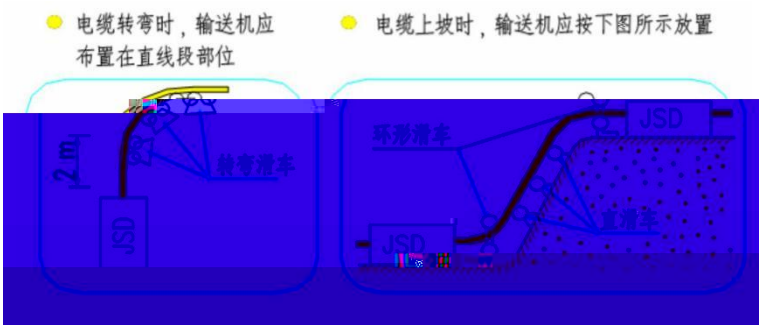
电缆转弯时，输送机应布置在直线段部位
电缆上坡时，输送机应按下图所示放置
2m
转弯滑车
JSD
环形滑车
JSD
JSD
直滑车

5)

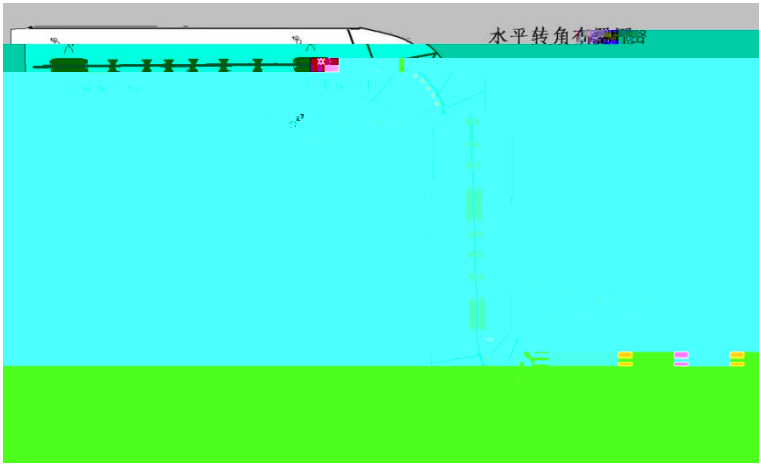
水平转角布

6)

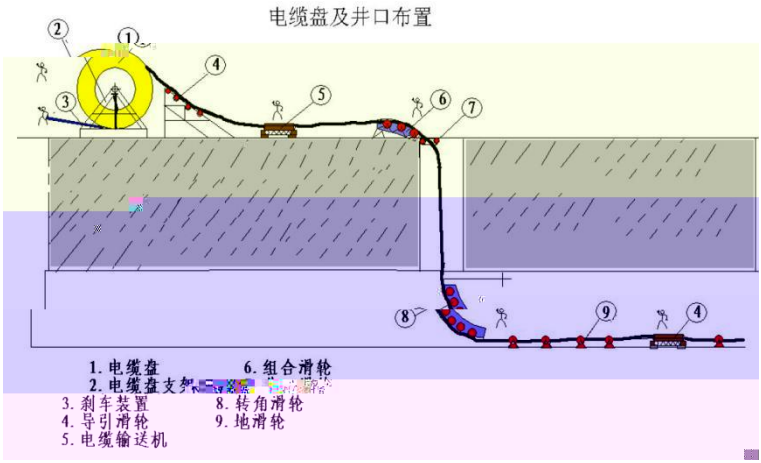
电缆盘及井口布置
1. 电缆盘
2. 电缆盘支架
3. 刹车装置
4. 导引滑轮
5. 电缆输送机
6. 组合滑轮
8. 转角滑轮
9. 地滑轮

7)

6

1)

2)

3)

4)

5)

7

1)

15m/min

2)

3)

4)

5)

6)

7)

8)

●

20


15 =

M•9 Ď … 15ß

8ß? 12 = v f

●̲ ×

1)

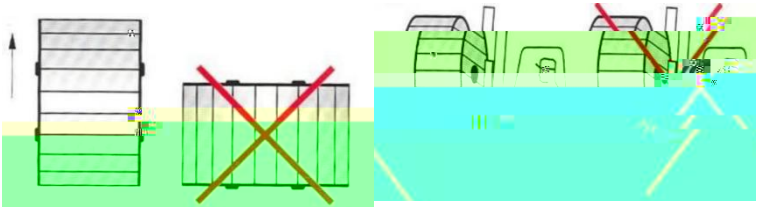

2)

3)

4)

5)

6)

7)

8)

9)